

ラフレックス®


空調設備の新たな衛生対策提案

特徴


- 1 優れた抗菌・防カビ・抗ウイルス性能**
内面に付着した細菌・真菌・ウイルスの増殖を抑制
- 2 空気質の維持に貢献**
臭気・真菌由来リスクの低減に寄与
- 3 ダクトの長寿命化**
清掃・交換頻度の低減・維持管理コスト削減




断熱材(グラスウール)
抗菌不織布(銅ゼオライト含有)

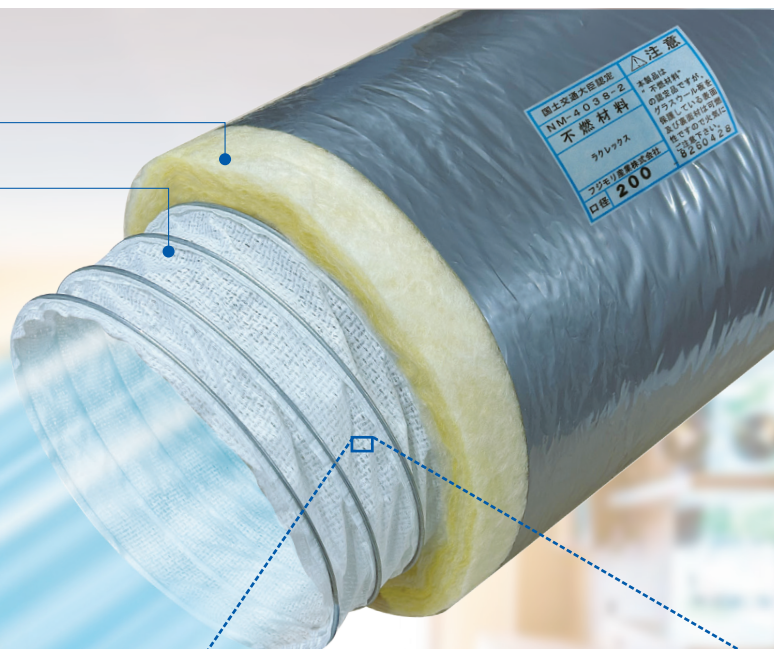

総菌数比較

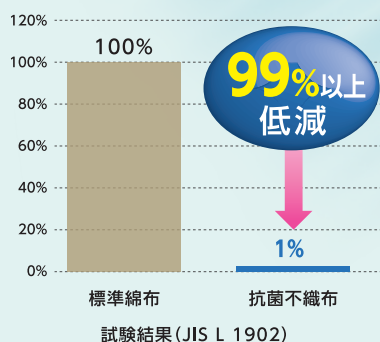

ウイルス数比較

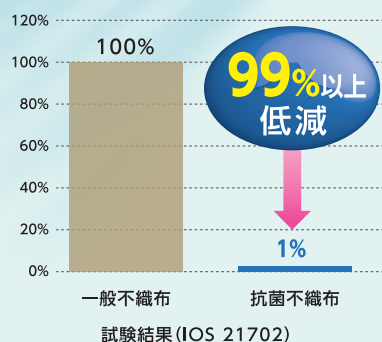

銅ゼオライトを繊維内部で高密度に結晶化させた特殊繊維を抗菌不織布に分散させています。これにより優れた抗菌効果を発揮します。

※すべての菌とウイルスに対して効果を保証するものではありません。

※抗菌・防カビ・抗ウイルス性能は使用環境により異なります。

fujimori

人と技術と情報と。すべてはお客様のために。

推奨用途

衛生管理が求められる施設

- 病院
- 介護・福祉施設
- 飲食店

高温環境になりやすい施設

- ホテル
- 全館空調住宅
- 高気密・高断熱住宅


長時間空調を使用する施設

- オフィスビル
- 商業施設
- 研究施設

OFFICE BUILDING




HOSPITAL

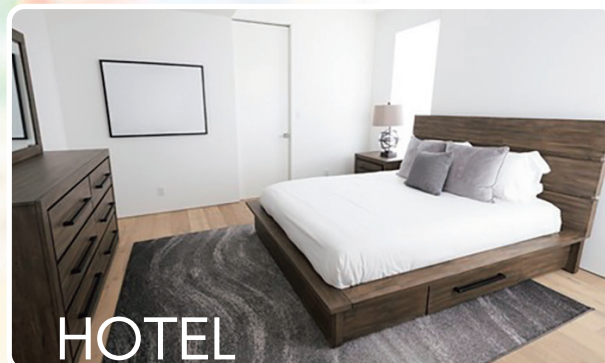

HOTEL

規格

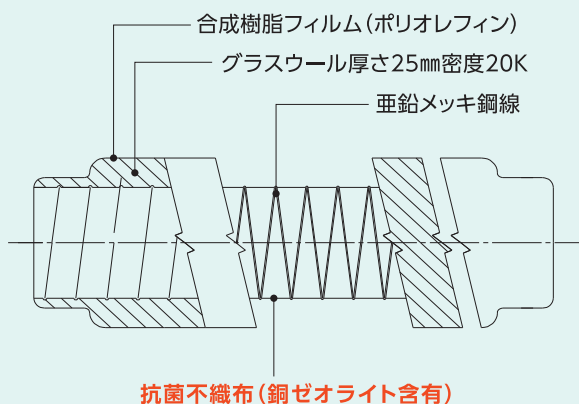

名称		ラクレックス
保温材		グラスウール 20kg/㎡ 25mm厚
不燃認定番号		NM-4038-2
推奨 使用 範囲	常用圧力 (Pa)	－200
		～
		500
	適用温度	－5～＋60℃
	使用風速	15m/s以下
長　　さ		0.5～10m (100mmピッチ)
□　　径		100～500

基本性能

【抗菌性試験】

【試験方法】JIS-L-1902：2015定量試験（菌液吸収法）に準拠

【試験番号】No.26025000380-1（2025年7月28日発行）

【カビ抵抗性試験】

【試験方法】JIS-Z-2911：2023（一般工業製品の試験 木竹製品）に準拠

【試験結果】試験環境下において、かびの発育が認められないことを確認

【試験番号】No.26025000379-1（2025年8月15日発行）

【抗ウイルス性試験】


【試験方法】ISO-21702：2019（洗い出し液：SCDLP培地）に準拠

【試験番号】No.26025001368-1（2025年11月25日発行）


※試験は、一般財団法人 ポーケン品質評価機構

抗菌対応ラインアップ（開発中）

角フレキ

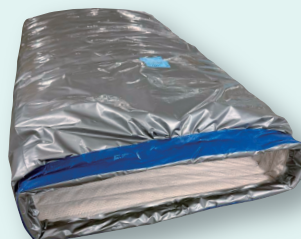

チャンバーボックス

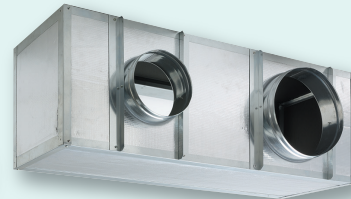

※カタログの表示は、予告なく変更する場合があります。



フジモリ産業株式会社

<https://www.fujimori.co.jp>

カタログ番号

BS026-01

本 社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7（新宿ファーストウエスト）
大 阪 〒541-0047 大阪市中央区淡路町4-2-13（アーバンネット御堂筋ビル）
札 幌 〒060-0061 札幌市中央区南一条西10-4-167（小六第一ビル）
東 北 〒980-6003 仙台市青葉区中央4-6-1（SS30）
名古屋 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-26-13（ちとせビル）
九 州 〒812-0039 福岡市博多区泉町10-23（博多泉町ビル）

Tel.03(5339)8541 Fax.03(5908)0282
Tel.06(6228)3861 Fax.06(6228)3873
Tel.011(222)4171 Fax.011(221)1370
Tel.022(263)1591 Fax.022(223)0067
Tel.052(571)8231 Fax.052(571)8234
Tel.092(262)8521 Fax.092(262)6750



免責事項